



TOP-ENVI *Tech*
společnost s r. o.
BRNO

MĚŘENÍ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


IČO 15527875

Zapsáno v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 597

DIČ: CZ15527875

615 00 Brno, Zábrdovická 10, tel./fax: 545 216 125, www.topenvi.cz

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb.

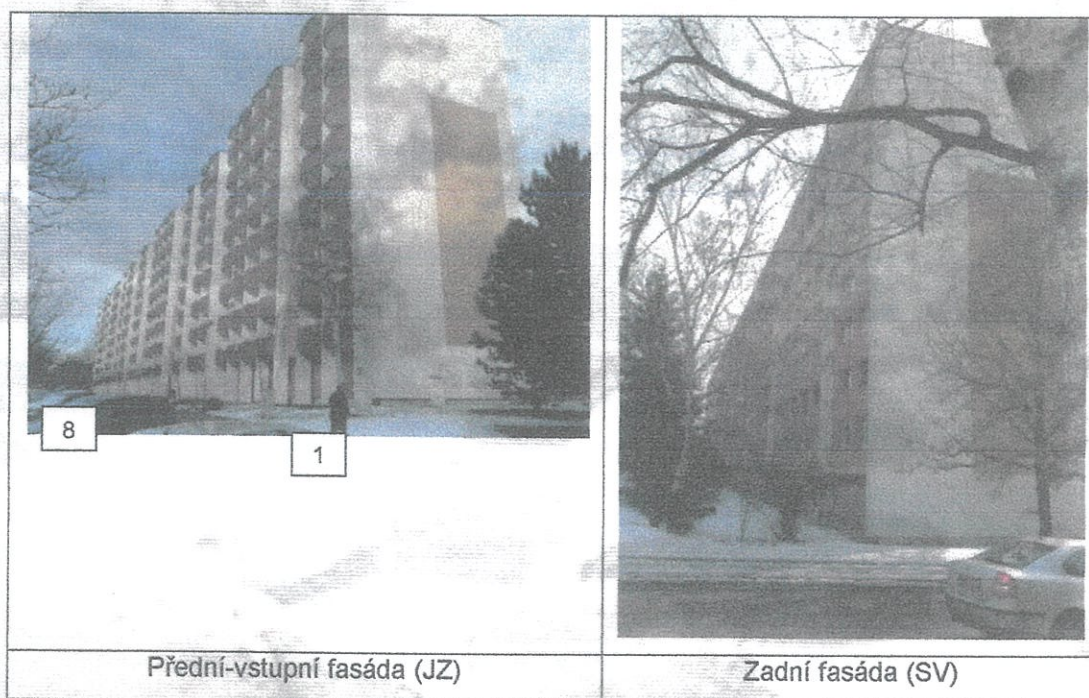

Bytový dům Ježkova 1-8, Brno stávající budova-bytový dům

Zpracoval: Ing. Stanislav Kabeš, CSc. 

Schválil: Ing. Miroslav Horák

TOP-ENVI Tech Brno, s.r.o.
615 00 BRNO, ZÁBRDOVICKÁ 10
DIČ: CZ15527875
TEL.: 545 216 125

Brno, prosinec 2014

Závěrečné hodnocení energetického specialisty

Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie	
Splňuje požadavek podle §6 odst.1	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy	
Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. a)	
Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. b)	
Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. c)	
Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Budova užívaná orgánem veřejné moci	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Prodej nebo pronájem budovy nebo její části	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Jiný účel zpracování průkazu	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	C


Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz

Jméno a příjmení	Ing. Stanislav Kabeš, CSc.
Číslo oprávnění MPO	0079
Podpis energetického specialisty	

Datum vypracování průkazu

Datum vypracování průkazu	31.12.2014
---------------------------	------------

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

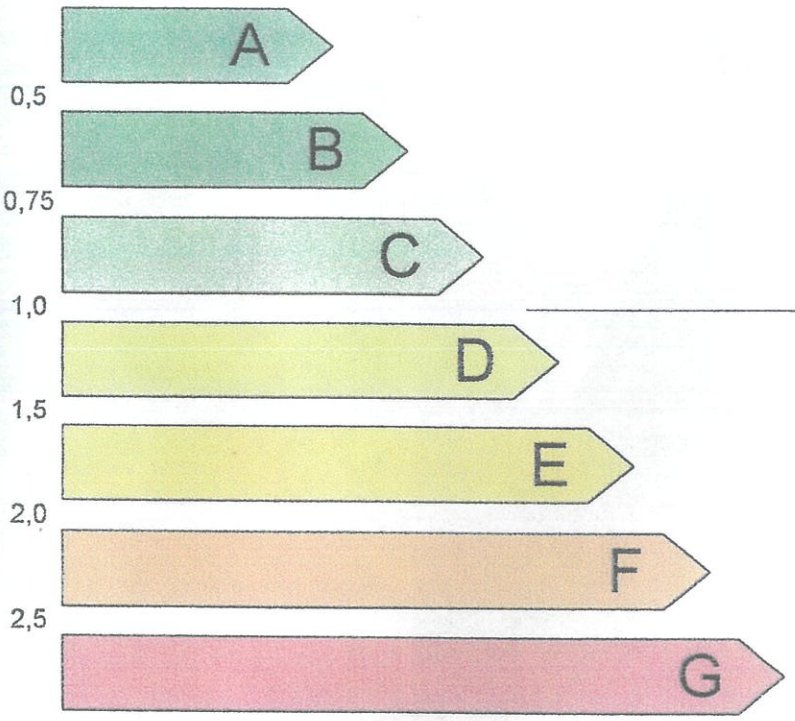Typ budovy: Panelový dům B60-Ježkova 1-8, Brno				Hodnocení obálky budovy		
Posuzovaná část: celá budova						
Adresa budovy: Ježkova 1-8, 63800 Brno-Lesná						
Celková podlahová plocha $A_c = 13566.0 \text{ m}^2$				stávající stav		
CI Velmi úsporná  Mimořádně nehospodárná				D		
KLASIFIKACE				1,13		
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U_{em} ve $W/(m^2.K)$ $U_{em} = H_T/A$				0,74		
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011 $U_{em,N}$ ve $W/(m^2.K)$				0,66		
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{em}						
CI	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50
U_{em}	0,33	0,49	0,66	0,98	1,31	1,64
Platnost štítku do : 31.12.2024			Datum: 31.12.2014			
			Jméno a příjmení: ing. Stanislav Kabeš			

K dosažení stupně hodnocení obálky budovy „C“ je nutno realizovat zateplení ploché střechy (cca 160 mm EPS S) a dokončit výměnu původních dřevěných oken a balkon. dveří v bytech (cca 123 ks z celkových 912 ks).