


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Účel zpracování:

Povinnost zpracování průkazu dle §7a zákona

Objednatel: Client:	ROZKVĚT, stavební bytové družstvo Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
Zpracovatel: Supplier:	DEA Energetická agentura, s.r.o. Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice Pracoviště: Sladkého 13, 617 00 Brno
Název akce: Project:	Průkaz energetické náročnosti budovy
Lokalizace: Location:	Bytový dům Šeříkova 344/10, 588 12 Dobronín
Energetický auditor: Accessor's name:	Ing. Jiří Cihlár č. oprávnění 0997 dle zákona č. 406/2000 Sb.  podpis signature



Cesta k úsporám energií www.dea.cz

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Šeříková 344/10


PSČ, místo: 588 12 Dobronín [587028]

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1833,0 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,35 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 1803,4 m²

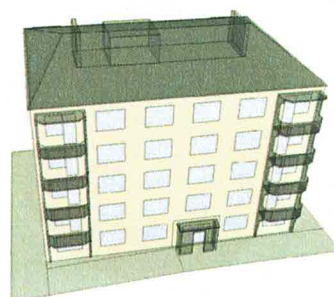

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná **A**

← 49

Velmi
úsporná **B**

← 73

Úsporná **C**

← 98

Méně úsporná **D**

← 147

Nehospodárná **E**

← 196

Velmi
nehospodárná **F**

← 245

Mimořádně
nehospodárná **G**

← 93 **C**

← **B**

← **C**

← **D**

← **E**

← **F**

← **G**

← 60

← 90

← 120

← 181

← 241

← 301

← **115**

← **115**

← **115**

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

168,055

207,574

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 12
■ Zemní plyn: 156,1

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná	A						
	B						
	C						
	D	54					6
	0,40					33	
	E						
	F						
	G						
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		96,86				59,55	11,64

Zpracovatel: Ing. Jiří Cihlár
Kontakt: www.dea.cz



Osvědčení č.: 0997
Vyhotoveno dne: 13.6.2014
Podpis: