

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Celková energeticky vztažná plocha: **5827**

 m^2 


605.2

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:		
Okna a dveře:		
Střechu:		
Podlahu:		
Vytápění:		
Chlazení/klimatizaci:		
Větrání:		
Přípravu teplé vody:		
Osvětlení:		
Jiné:		

PODÍL ENERGOONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

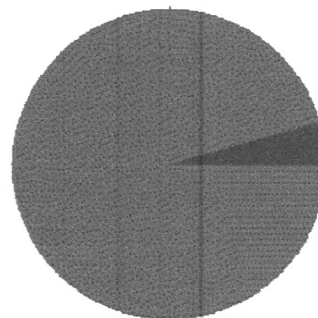

■ CZT - OZE <= 50%: 535
■ elektrická energie: 23.4

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
A							
B							
C						20.6	3.8
D	0.59	71.4					
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		416.0				120.0	21.9

Zpracovatel: Holečkova Ing. Jan Salava Ing.

Kontakt: Holečkova 789, 15000, Praha

773952025 / jansalava@volny.cz

Osvědčení č.: 372

Vyhотовeno dne: 6.11.2014

Podpis:

